


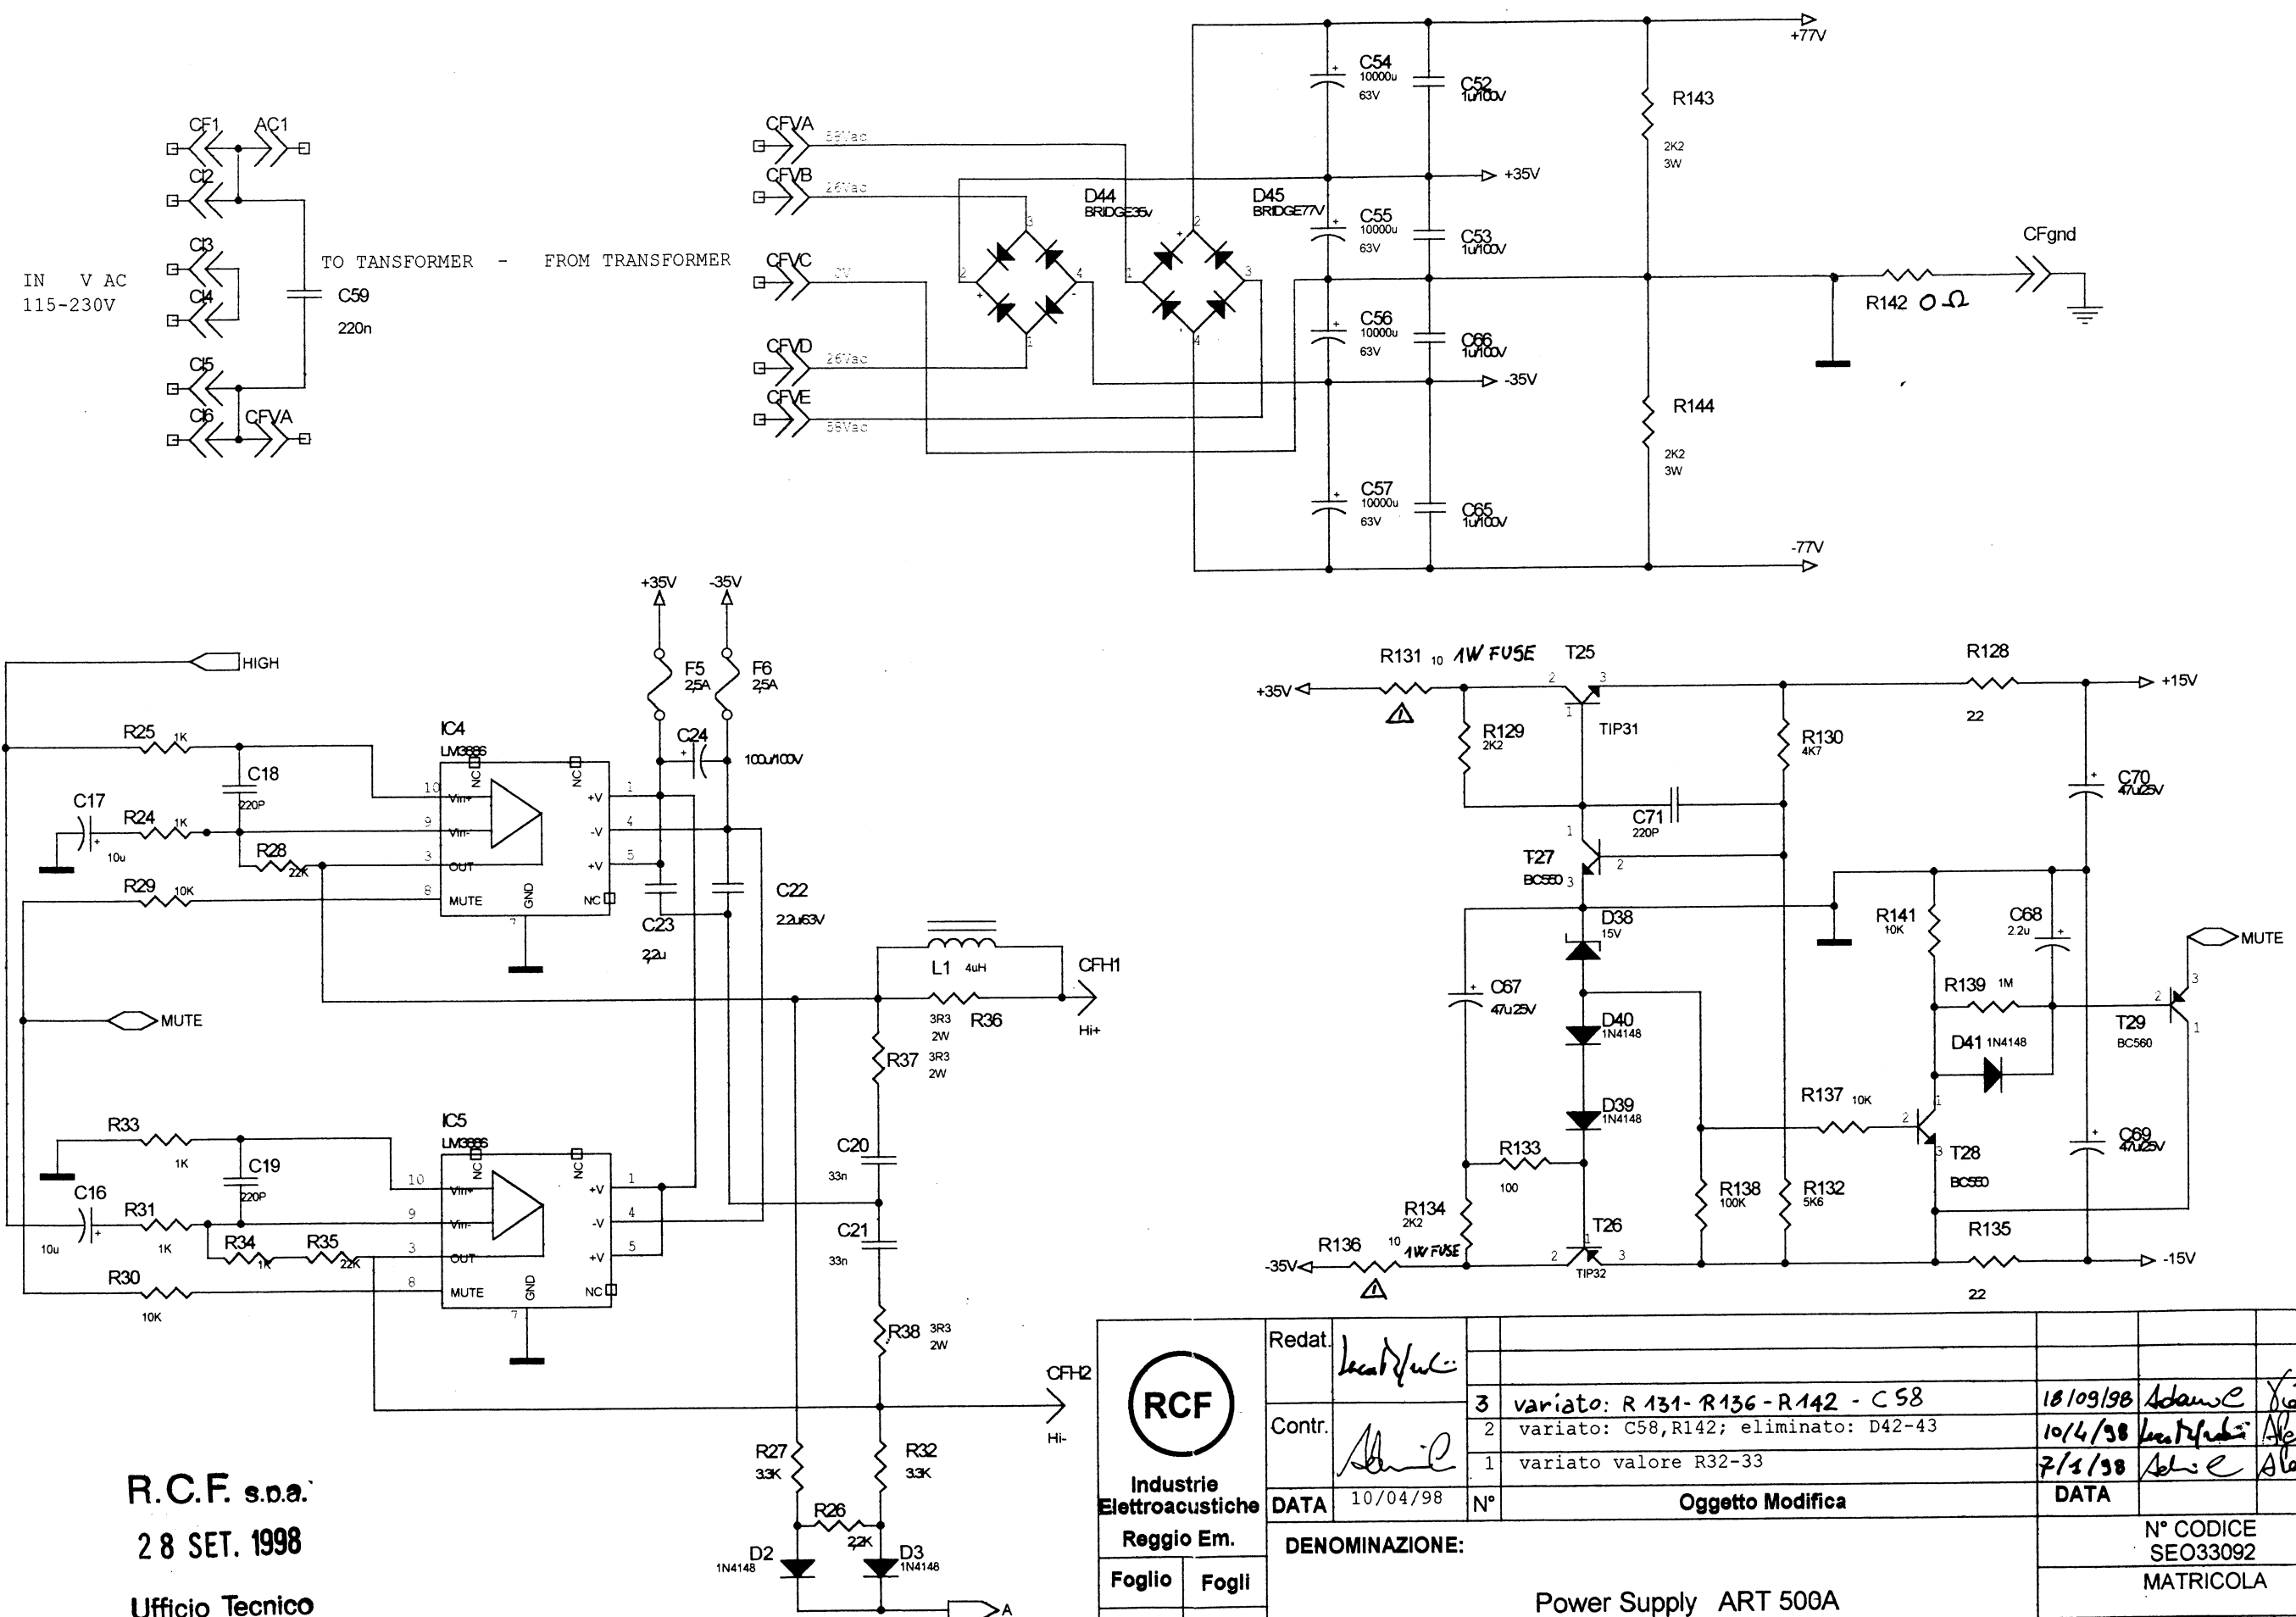


R.C.F. s.p.a.

28 SET. 1998

Ufficio Tecnico

2

RCF Industrie Elettroacustiche Reggio Em.		Redat.	<i>locat/fuc</i>							
		Contr.	<i>Alc</i>	3	variato: R 131- R 136 - R 142 - C 58	18/09/98	<i>Adamo C</i>	<i>Xiel</i>		
				2	variato: C58, R142; eliminato: D42-43	10/4/98	<i>locat/fuc</i>	<i>Alcaldo</i>		
				1	variato valore R32-33	7/1/98	<i>Alc C</i>	<i>Alcaldo</i>		
DATA		10/04/98	N°	Oggetto Modifica			DATA			
Foglio Fogli 13		DENOMINAZIONE: Power Supply ART 500A						N° CODICE SEO33092		
								MATRICOLA		
								1	2	

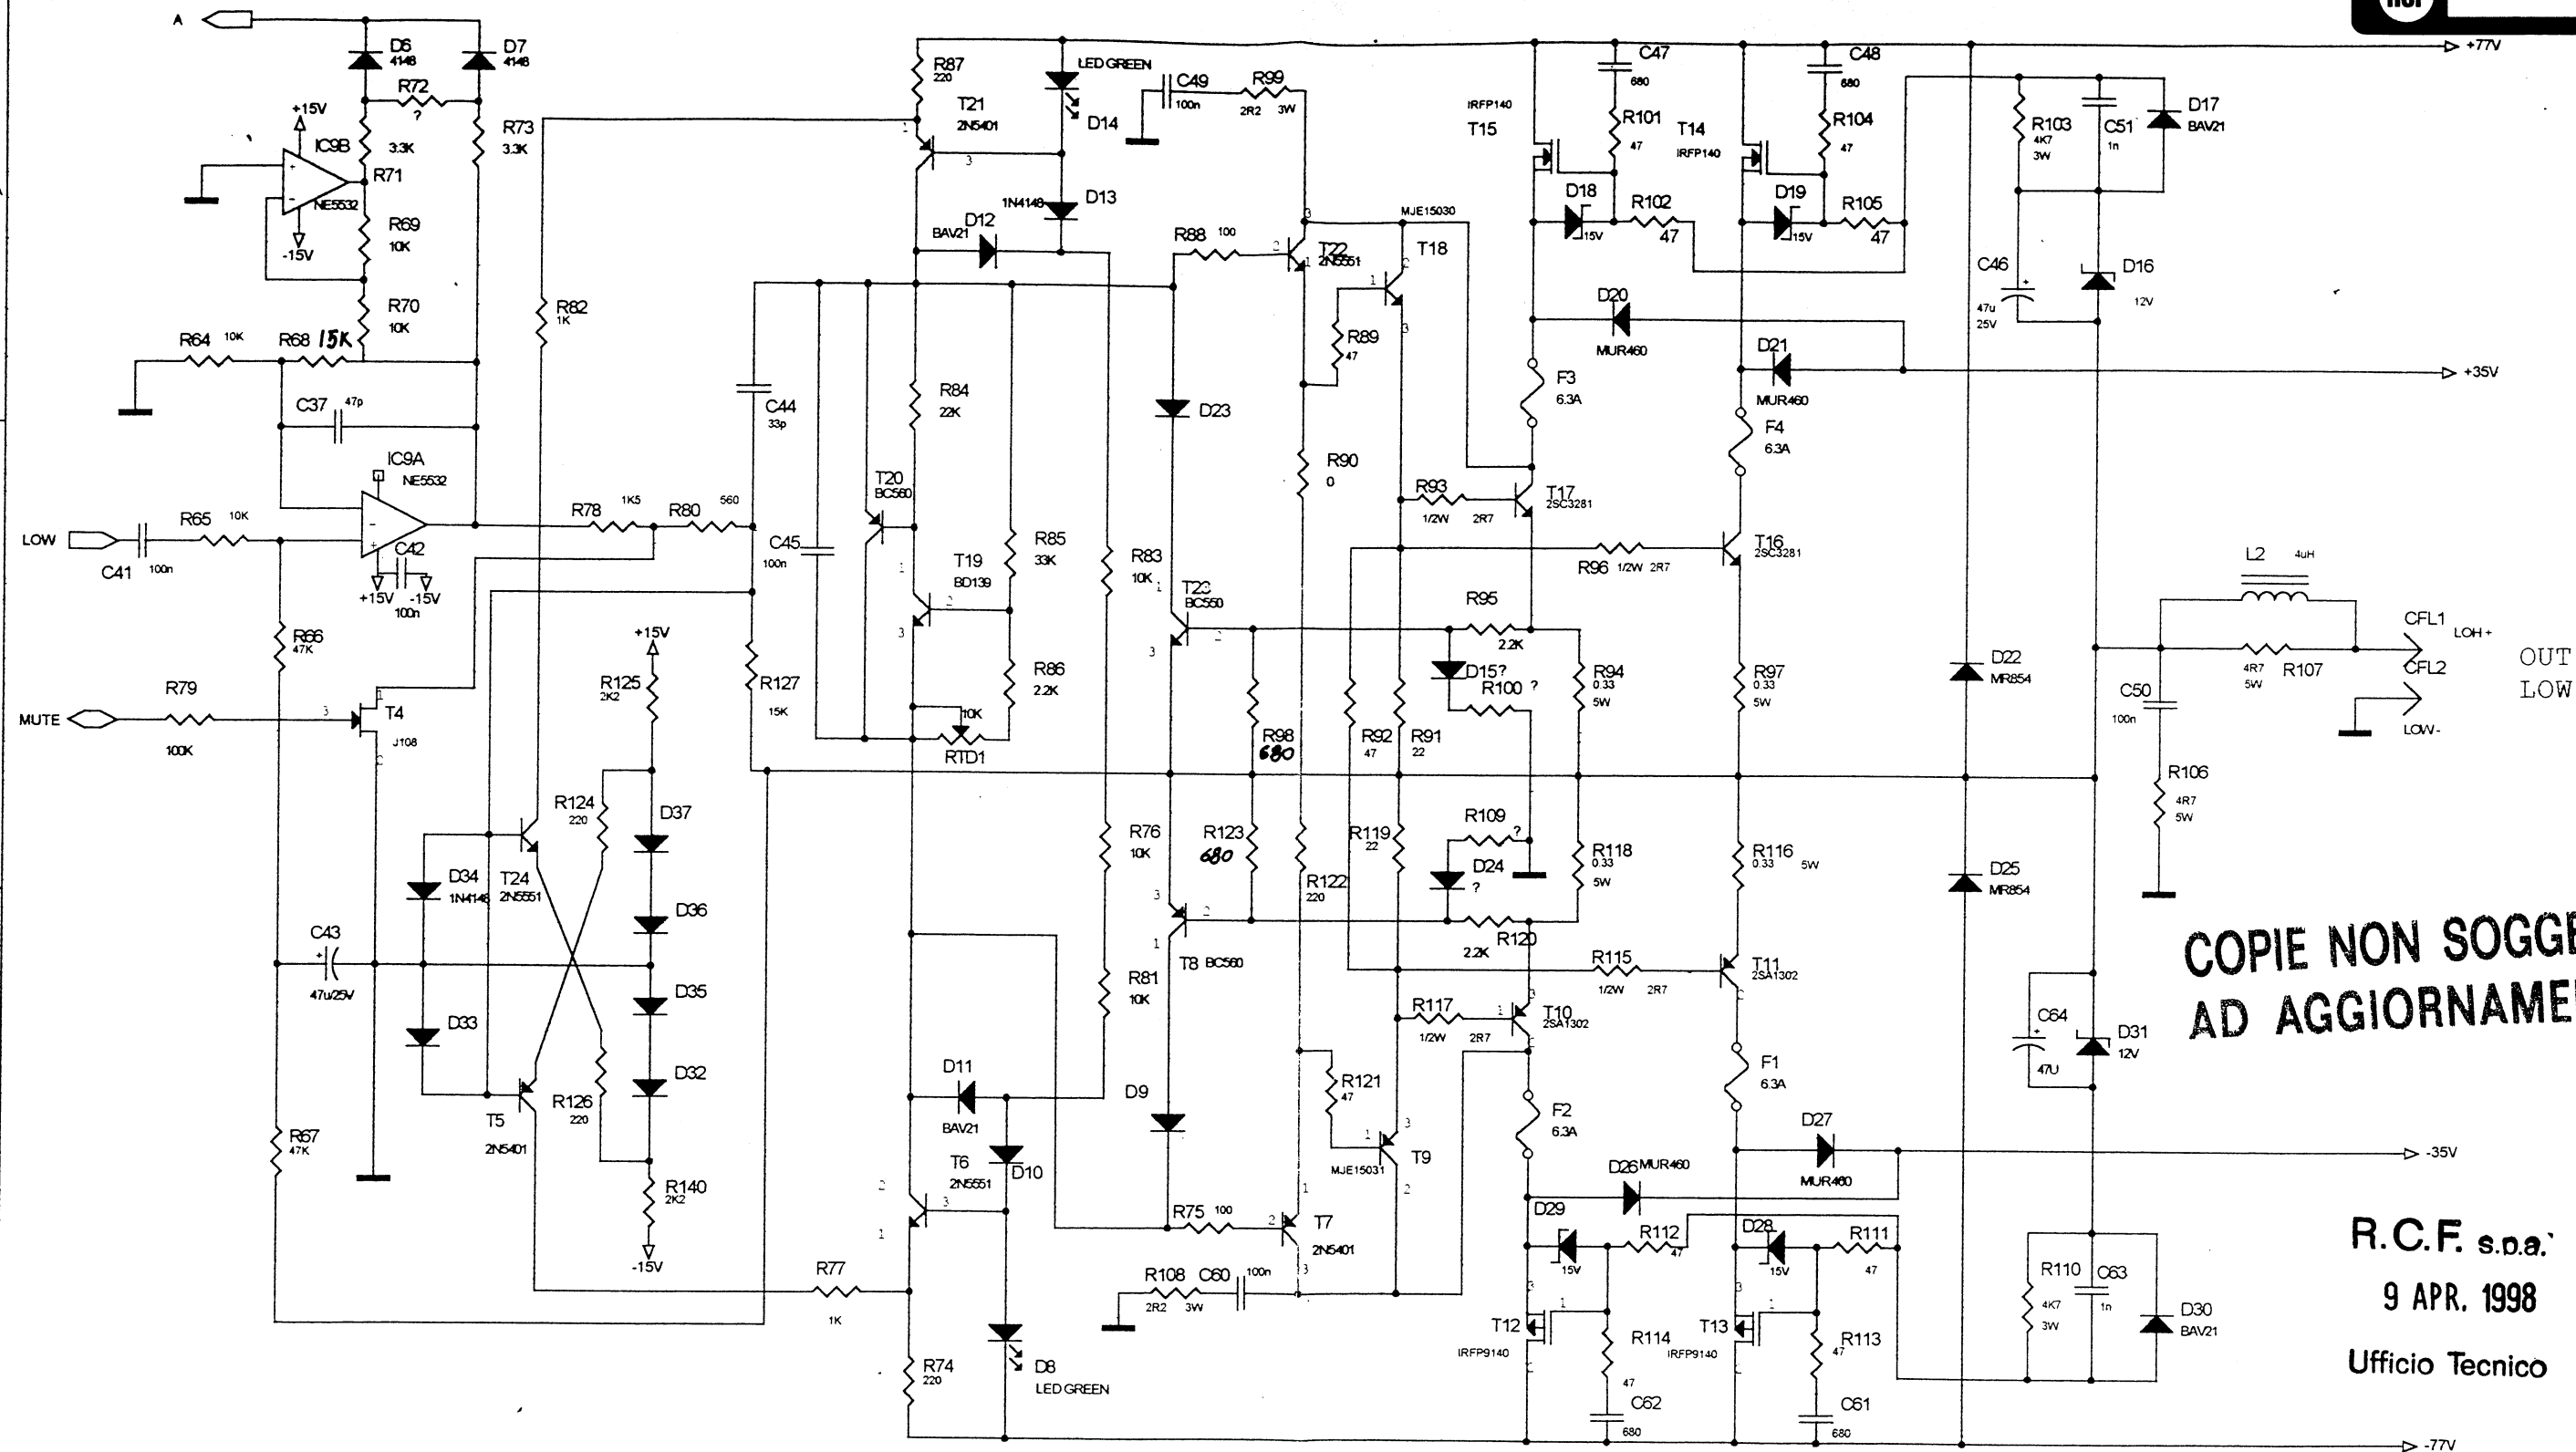

**COPIE NON SOGGETTE
AD AGGIORNAMENTO**

R.C.F. s.p.a.

9 APR. 1998

Ufficio Tecnico

- I COMPONENTI INDICATI CON "?" NON DEVONO ESSERE MONTATI
- I DIODI SENZA L'INDICAZIONE DEL VALORE SONO DEL TIPO 1N4148

RCF Industrie Elettroacustiche Reggio Em. Foglio Fogli 33	Redat.	<i>Lucio De Luca</i>					
	Contr.	<i>AL. Q.</i>	2 Variato R68	13/01/98	<i>Adm. Q.</i>	<i>SP. Pelli</i>	
			1 Variato valore R123 e R98	21/01/98	<i>Adm. Q.</i>	<i>SP. Pelli</i>	
			{RevCode}				
	DATA	02/12/97	N°	Oggetto Modifica	DATA		
	DENOMINAZIONE:					N° CODICE	
	Final LOW ART 500A					SEO33092	
						MATRICOLA	


A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riproduzione e diffusione senza autorizzazione scritta.

R.C.F. s.p.a.

9 APR. 1998

Ufficio Tecnico


COPIE NON SOGGETTE
AD AGGIORNAMENTO

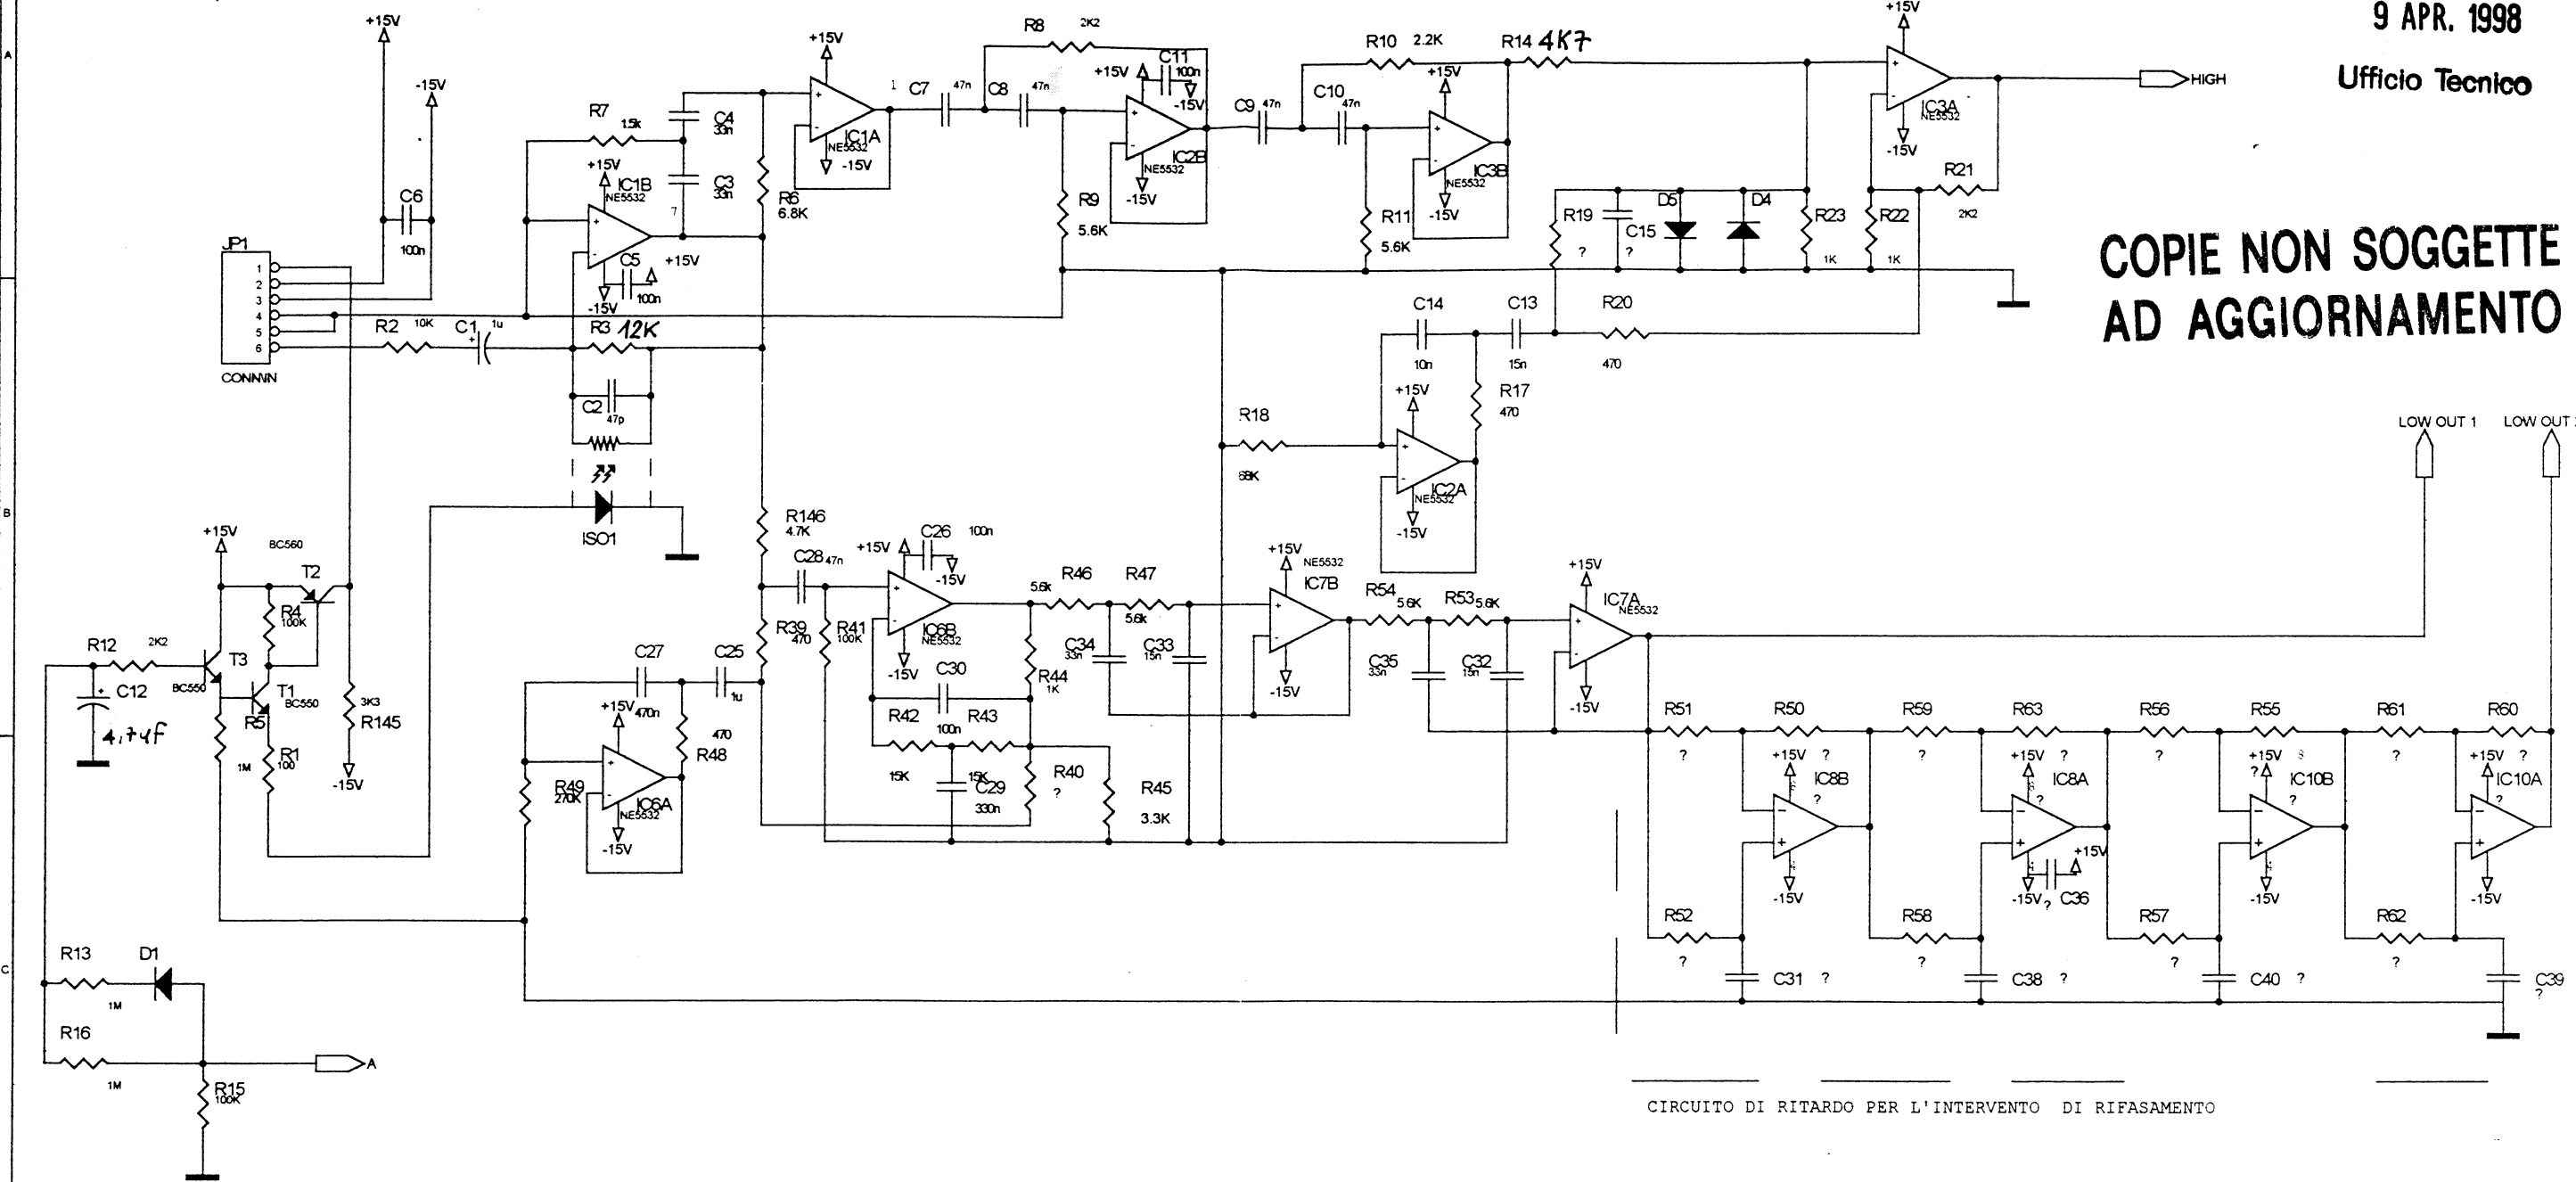

CIRCUITO DI RITARDO PER L'INTERVENTO DI RIFASAMENTO

- I COMPONENTI INDICATI CON "?" NON DEVONO ESSERE MONTATI
- I DIODI SENZA L'INDICAZIONE DEL VALORE SONO DEL TIPO 1N4148
- SENZA RETE DI RIFASAMENTO SI USA L'USCITA LOW OUT 1 AL POSTO DI LOW OUT 2, REALIZZANDO IL COLLEGAMENTO SUPPLEMENTARE AGGIUNGENDO LA CONNESSIONE

RCF Industrie Elettroacustiche Reggio Em. Foglio 2 Fogli 3	Redat.	Luci	4 Variato il valore di R14	13/02/98	Adami	Bozza
	Contr.	Adami	3 Variato il valore di R3	28/01/98	Adami	Bozza
			2 Variato il valore di R14	21/01/98	Adami	Bozza
			(4 Code) VARIATO IL VALORE DI C12	18/12/97	Adami	Bozza
DATA 02/12/97			N°	Oggetto Modifica		
DENOMINAZIONE:			Final Filter ART 500A			N° CODICE SEO33092
						MATRICOLA

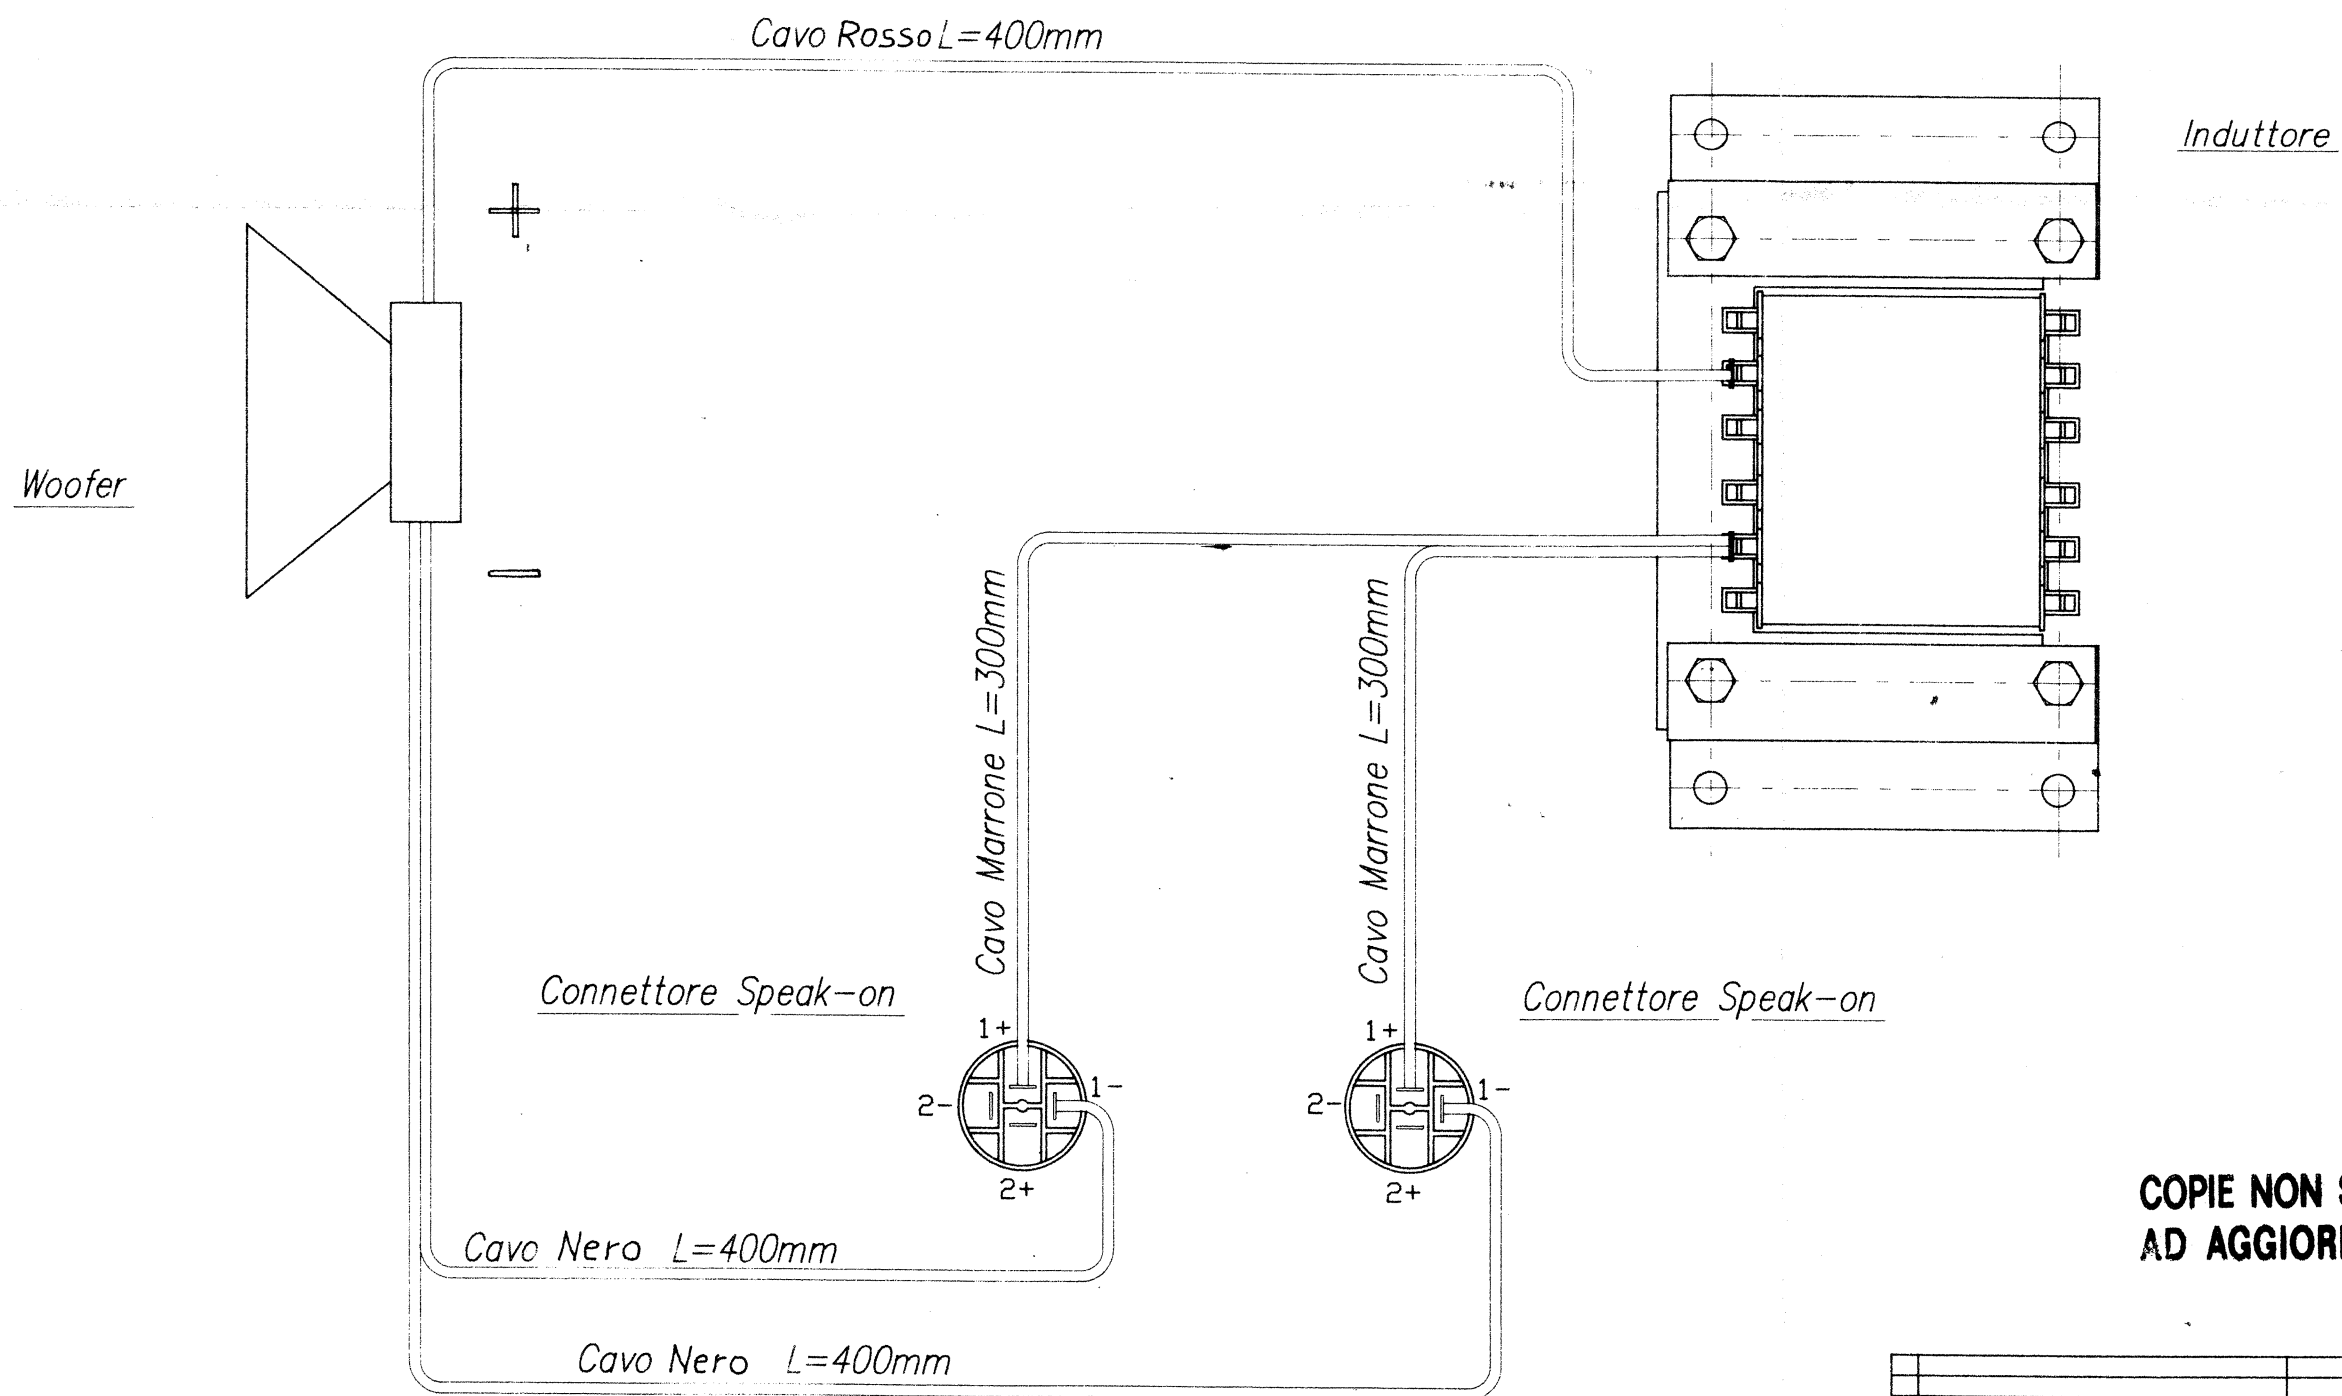

COPIE NON SOGGETTE
AD AGGIORNAMENTO

R.C.F. s.p.a.
10 MAG. 2000
Ufficio Tecnico

				Sostituisce il		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZE	
				Sostituito dal		Grado di precisione	
						UNI ISO2768/1	
						Scala	
						Disegn. <i>Seggi</i>	
						Contr. <i>Mosini</i>	
						Data 28/1/96	
N. Oggetto modifica				Contr.	Data	Nome	
Denominazione: <i>Schema di collegamento</i>				Peso		Grezzo	
						Finito	
MATERIALE:				N. CODICE		SC032452	
Tratt. termico				MATRICOLA		ART600S	
Tratt. superfic.							

RCF

INDUSTRIE
ELETTRACUSTICHE
REGGIO E.